


Schemat rozdzielnicy internatu "RP-3.1"

L1, L2, L3, N, PE

Rozdzielnica z drzwiami pełnymi podtylnkowa: Pn = 28,3 kW; In = 43,1 A; Pz = 8,5 kW; Iz = 12,9 A; Un = 0,4kV; IP41, II Klasa ochr.

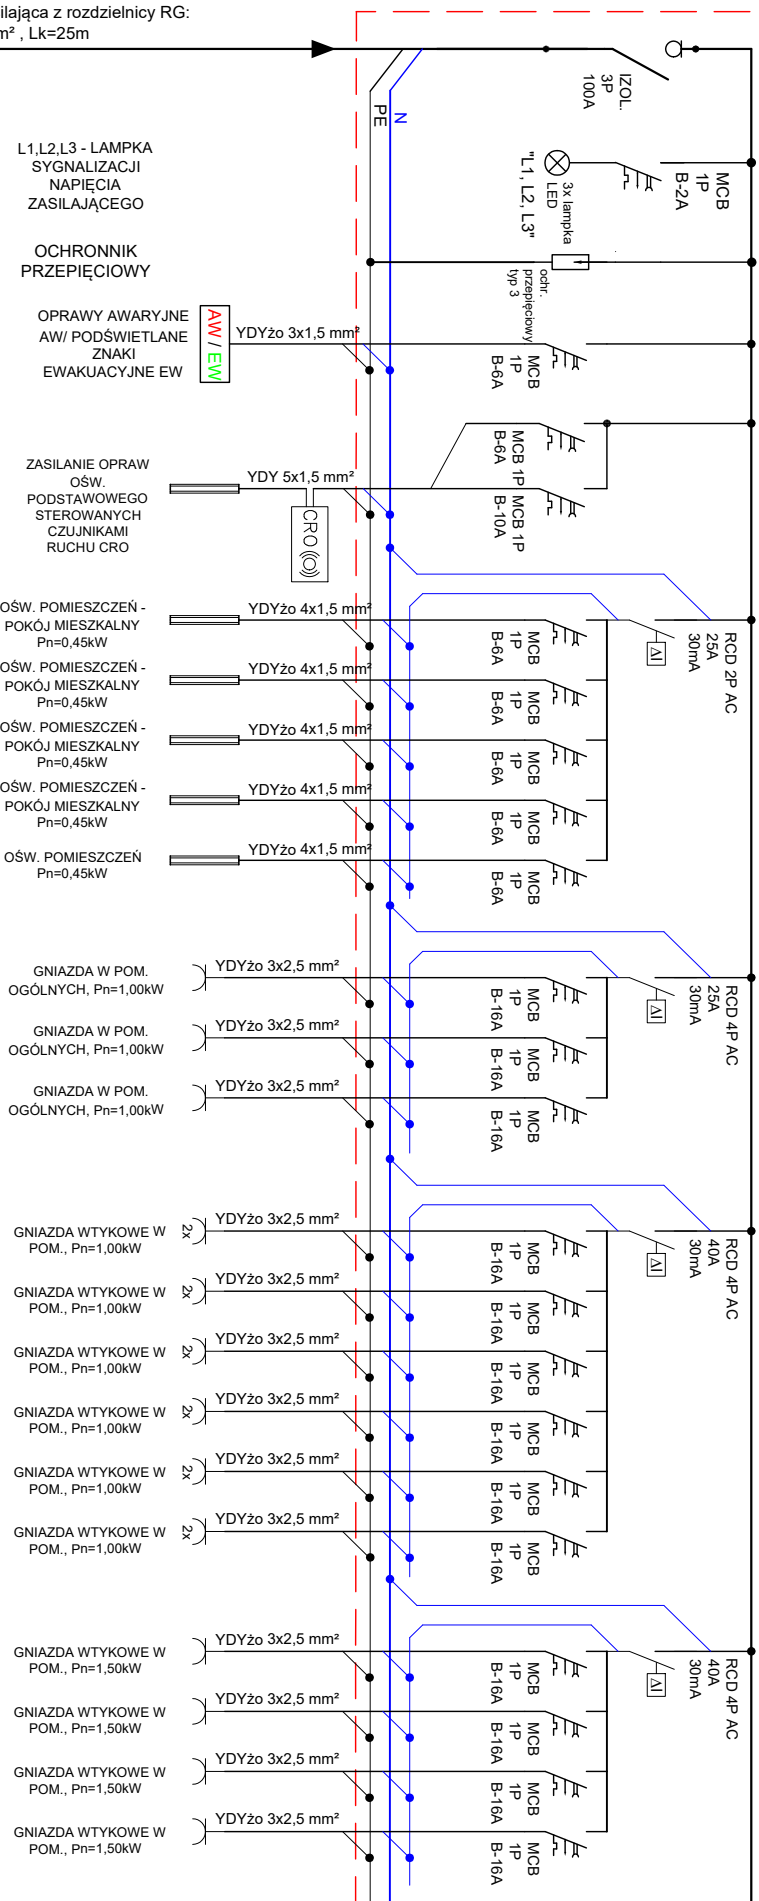

Proj. linia zasilająca z rozdzielnic RG:
5x LgY 25 mm² , Lk=25m

L1,L2,L3 - LAMPKA
SYGNALIZACJI
NAPIĘCIA
ZASILAJĄCEGO

OCHRONNIK
PRZEPIĘCIOWY

OPRAWY AWARYJNE
AW/ PODŚWIETLANE
ZNAKI
EWAKUACYJNE EW

ZASILANIE OPRAW
OŚW.
PODSTAWOWEGO
STEROWANYCH
CZUJNIKAMI
RUCHU CRO

OŚW. POMIESZCZEŃ -

POKÓJ MIESZKAŁNY

Pn=0,45kW

OŚW. POMIESZCZEŃ -

POKÓJ MIESZKAŁNY

Pn=0,45kW

OŚW. POMIESZCZEŃ -

POKÓJ MIESZKAŁNY

Pn=0,45kW

OŚW. POMIESZCZEŃ -

POKÓJ MIESZKAŁNY

Pn=0,45kW

OŚW. POMIESZCZEŃ

Pn=0,45kW

GNIAZDA W POM.

OGÓLNYCH, Pn=1,00kW

GNIAZDA W POM.

OGÓLNYCH, Pn=1,00kW

GNIAZDA W POM.

OGÓLNYCH, Pn=1,00kW

GNIAZDA WTYKOWE W

POM., Pn=1,00kW

GNIAZDA WTYKOWE W

POM., Pn=1,00kW

GNIAZDA WTYKOWE W

POM., Pn=1,00kW

GNIAZDA WTYKOWE W

POM., Pn=1,00kW

GNIAZDA WTYKOWE W

POM., Pn=1,00kW

GNIAZDA WTYKOWE W

POM., Pn=1,00kW

GNIAZDA WTYKOWE W

POM., Pn=1,50kW

GNIAZDA WTYKOWE W

POM., Pn=1,50kW

GNIAZDA WTYKOWE W


POM., Pn=1,50kW

GNIAZDA WTYKOWE W

POM., Pn=1,50kW

Ochrona przeciwporażeniowa:
Samoczynne wyłączenie zasilania.

UKŁAD SIECIOWY:
Zasilanie: TN-S
Obwody odbiorcze: TN-S



Zabezpieczenie w
rozdzielnicz głównej RG

Podane aparaty i wyposażenie rozdzielnic do montażu na szynach TH35:
MCB - wyłącznik nadmiarowoprądowy 1 lub 3 biegunowy
RCD - wyłącznik ochronny różnicowoprądowy 2 lub 4 biegunowy
IZOL. - rozłącznik izolacyjny 4 polowy
GSU - Główna Szyna Uziemiająca
UWAGA: Uziemienie ochronne o rezystancji R<10omów ze względu
na ochronnik przepięciowy.

| | |
|--|---|
| BUREŁ PROJEKTOWY I REALIZACJI INWESTYCJI | |
| THE POWERFUL SOLUTIONS IN ELECTRICITY SYSTEMS | |
| 11-400 Kętrzyn, ul. B. Linki 2a, NIP 742-156-95-86, REGON 280608336, tel. 505 45 95 50 | |
| e-mail: e-systems@prokonto.pl, www.e-systems.pl | |
| TEMAT | Projekt przebudowy i remontu budynku internatu PCE na dz. nr 91/18 obr. 6 przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie |
| ADRES INWEST. | dz. nr 91/18, obr. 6, m. Kętrzyn / ul. Poznańska 21, 11-400 Kętrzyn |
| INWESTOR | Powiat Kętrzyński, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn |
| RYSUNEK | Schemat rozdzielnicy internatu RP-3.1 |
| BRANŻA | Elektryczna i teletechniczna |
| FAZA | Projekt budowlany |
| PROJEKTANT BR. | mgr inż. Tomasz Koroń, upr. bud. nr WAM/0177/PWOE/15 |
| ELEKTRYCZNA | cert. syst. oddym.: D+H Mechatronic AG, Lic. nr 354/17 |
| Skala | -:- |
| Data wykonania | listopad 2018 |
| Numer rysunku: | E-S10 |