ABBYY PDF Transformer 2.0 Click here to buy www.ABBYY.com

UWAGI i OZNACZENIA DO BR
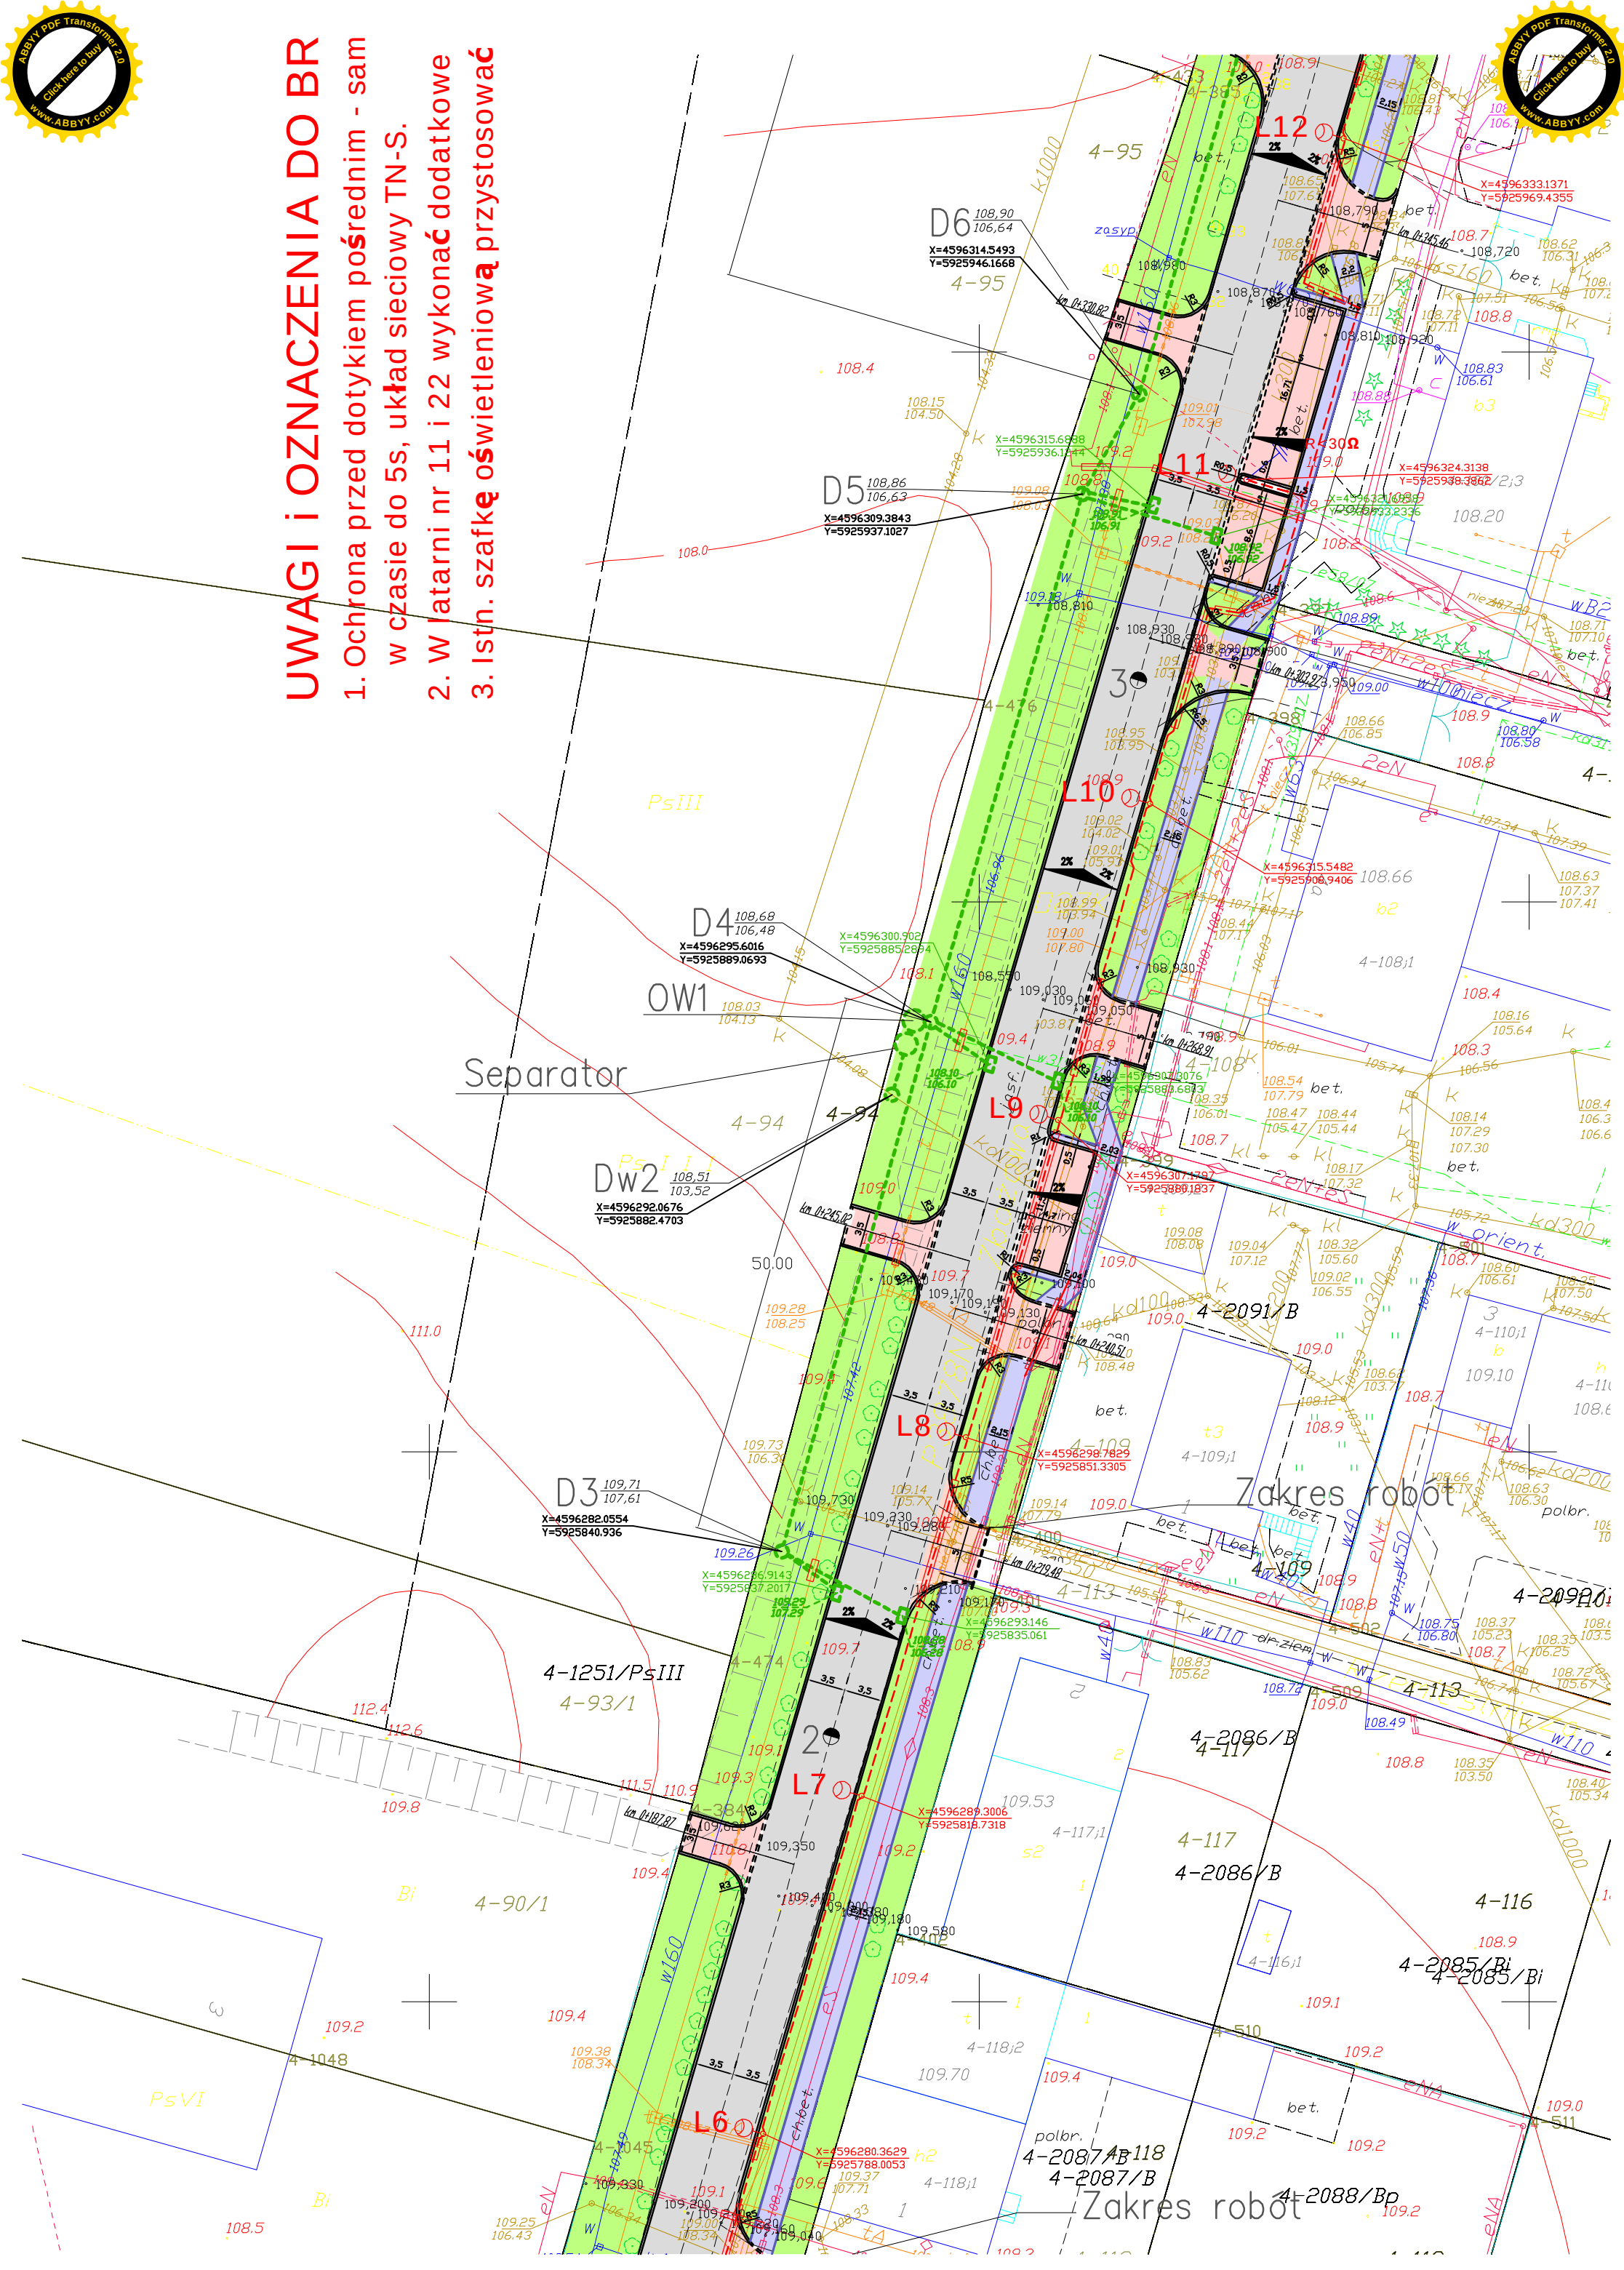
1. Ochrona przed dotykiem pośrednim - sam w czasie do 5s, układ sieciowy TN-S.
2. W latarni nr 11 i 22 wykonać dodatkowe
3. Istn. szafkę oświetleniową przystosować