


Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Jakiegolwiek zmiany wymagają uzgodnienia z Projektantem.

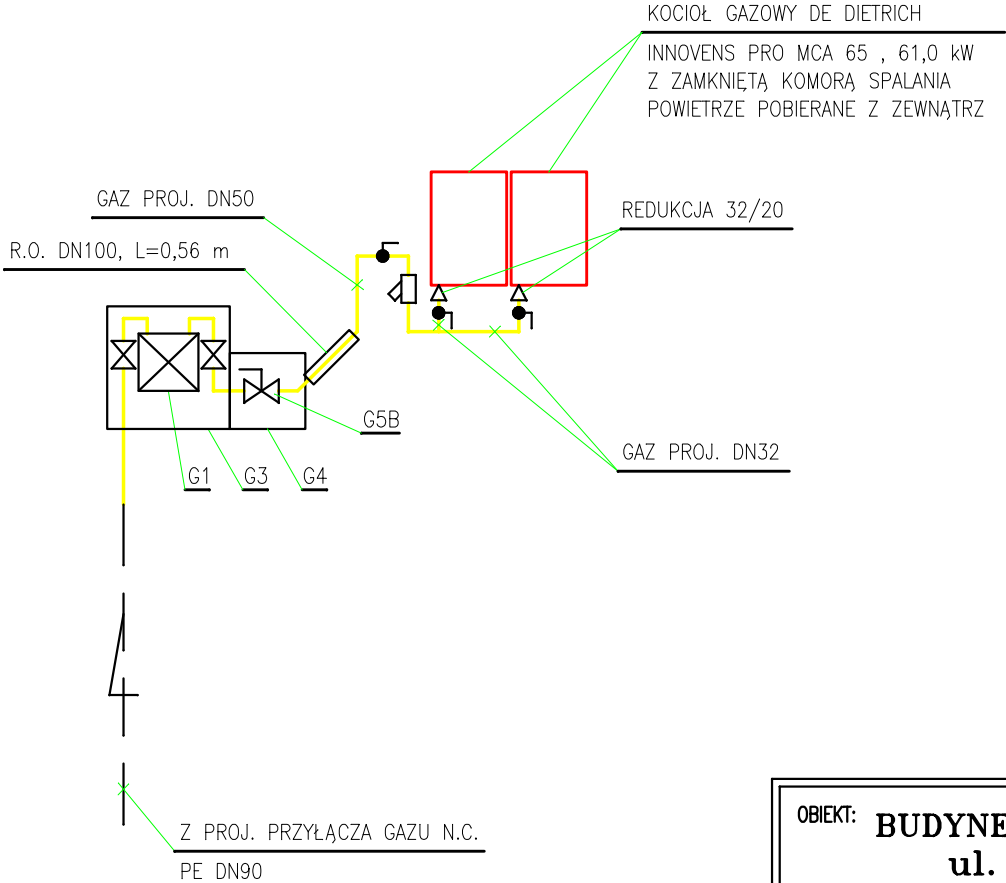

UWAGA :

MIN. ODLEGŁOŚĆ OD GAZOMIERZA DO NAJBLIŻSZEGO KOTŁA
MIERZONA W ROZWINIĘCIU DŁUGOŚCI PRZEWODU GAZOWEGO
WYNOŚI 3 M

OBIEKT: BUDYNEK WARSZTATÓW SZKOLNYCH ul. Wojska Polskiego 3A 11-440 Reszel		
BRANŻA: INST. SANIT.	RYS. NR: G-1	DATA: 04.2014
TEMAT: WEWN. INSTALACJA GAZOWA DO KOTŁÓW – ROZWINIĘCIE		SKALA: 1:50
OPRACOWAŁ: mgr inż. M. CIBOROWSKI	PROJEKTANT: inż. St. CIBOROWSKI SPZ NR: 122/75/OL	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. A. ADAMKIEWICZ UPR. BUD. NR: 15/97/OL