


ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:

1. Kocioł gazowy VITODENS 200-W 105 kW firmy VISSMANN - 2szt.
2. Zestaw przyłączeniowy z pompą obiegową dla kotła VITODENS 200-W 105 kW + zabezpieczenie stanu wody SYR 933.2 - 2szt.
3. Kaskada hydrauliczna do montażu ściennego na dwa kotły 2x105kW - 1szt.
4. Zawór odcinający Dn50 - 3szt.
5. Zawór zwrotny Dn50 - 1szt.
6. Filtr siatkowy Dn50 - 1szt.
7. Zawór kulowy spustowy Dn20 z końcówką do węża - 5szt.
8. Zawór regulacyjno pomiarowy Hydrocontrol R Dn 50 z końcówkami pomiarowymi i łupina izolacyjna - Oventrop - 1szt.
9. Pompa obiegowa typ MAGNA 25-60 N, krociec tłoczny G1 i 1/2 - 2szt.
10. Zawór regulacyjno pomiarowy Hydrocontrol R Dn 32 z końcówkami pomiarowymi i łupina izolacyjna - Oventrop - 1szt.
11. Zawór trójdrogowy DR40GMLA z siłownikiem VVM20 - 2szt.
12. Zawór odcinający Dn65 - 6szt.
13. Zawór zwrotny Dn50 - 1szt.
14. Filtr siatkowy Dn65 - 1szt.
15. Magnetoodmulacz IOW-65 INFRACORR
16. Naczynie przeponowe typu Reflex N 300, z podłączeniem wody R 1" , średnicą zbiornika 634 mm o wadze 36 kg + montaż złącza samoodcinającego SU 1"
17. Zawór kulowy odcinający R1" - 1szt.
18. Izolator przepływów zwrotnych typ CA296 DN20 Danfoss
19. Zawór odcinający do gazu DN32 - 2szt.
20. Filtry do gazu DN32 - 2szt.

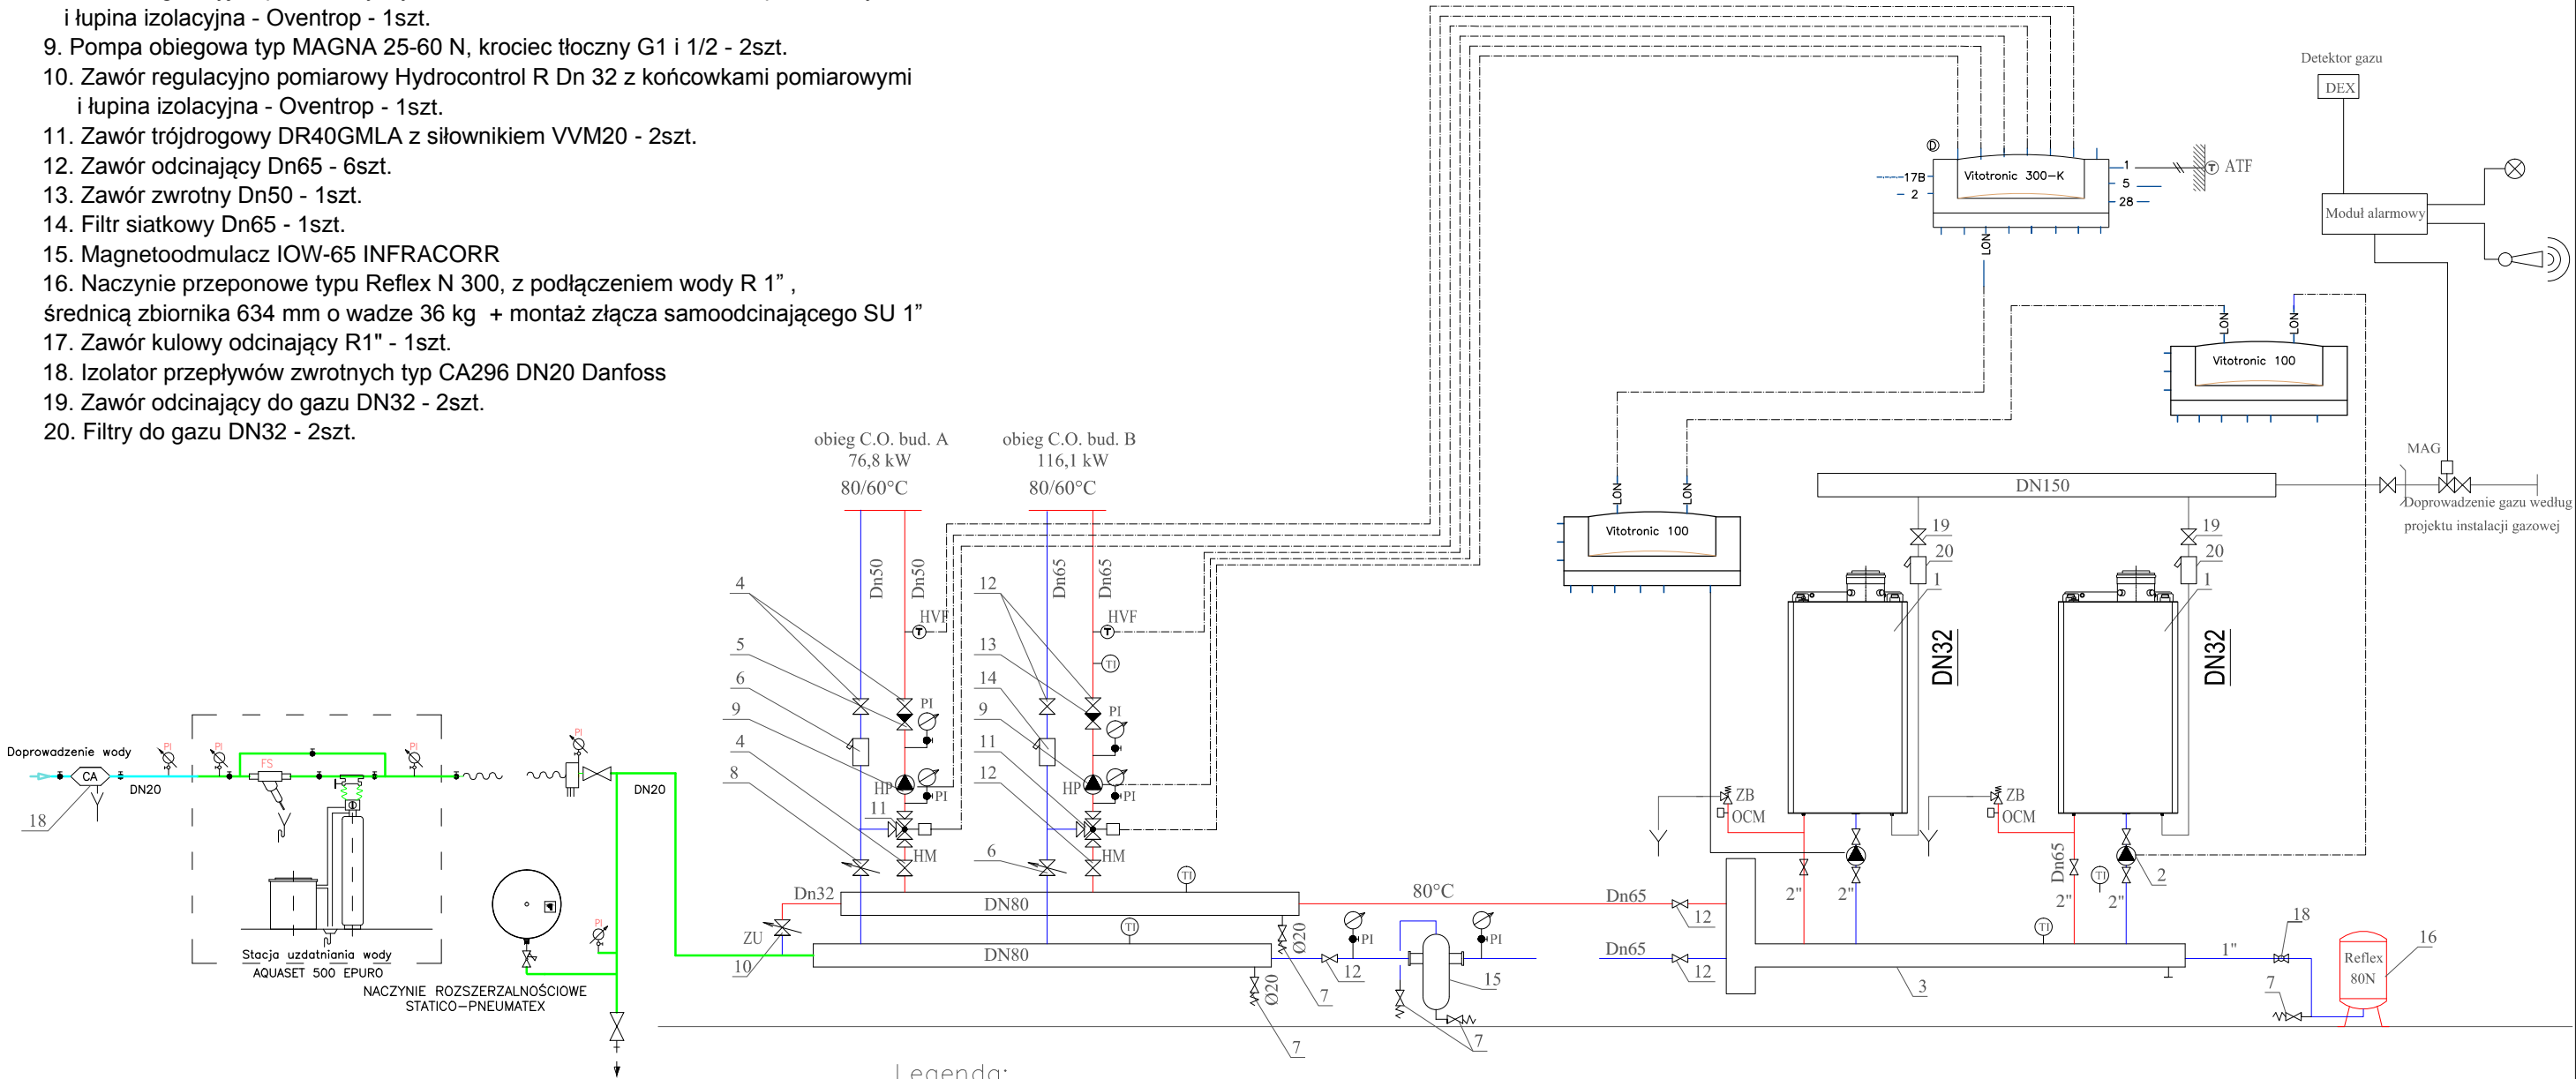

Legenda:

- ATF czujnik temp. zewnętrznej
HP pompa obiegowa c.o.
HM zawór mieszający obiegu c.o.
HVF czujnik na zasilaniu obiegu c.o. QAD 36
MAG przeponowe naczynie wzbiorcze
ZB zawór bezpieczeństwa
OCM ogranicznik ciśnienia
CIMC sterownik w kotle

Instalacja gazu ziemnego

OBIEKT	Bud. Starostwa Powiatowego nowa część		PODPIS
ADRES	Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn		
PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Starczewski	NR UPR. 6/95/OL		
PROJEKTANT mgr inż. Robert Błazek	NR UPR. WAM/0021/PWOS/08		
SKALA	Data	PRZEDMIOT	NR RYS.
1:100	06.2012	SCHEMAT KOTŁOWNI	25